


V. Графическая часть Схема сооружения



Томский	
Выполнил	Се
Проверил	Ку
Район	

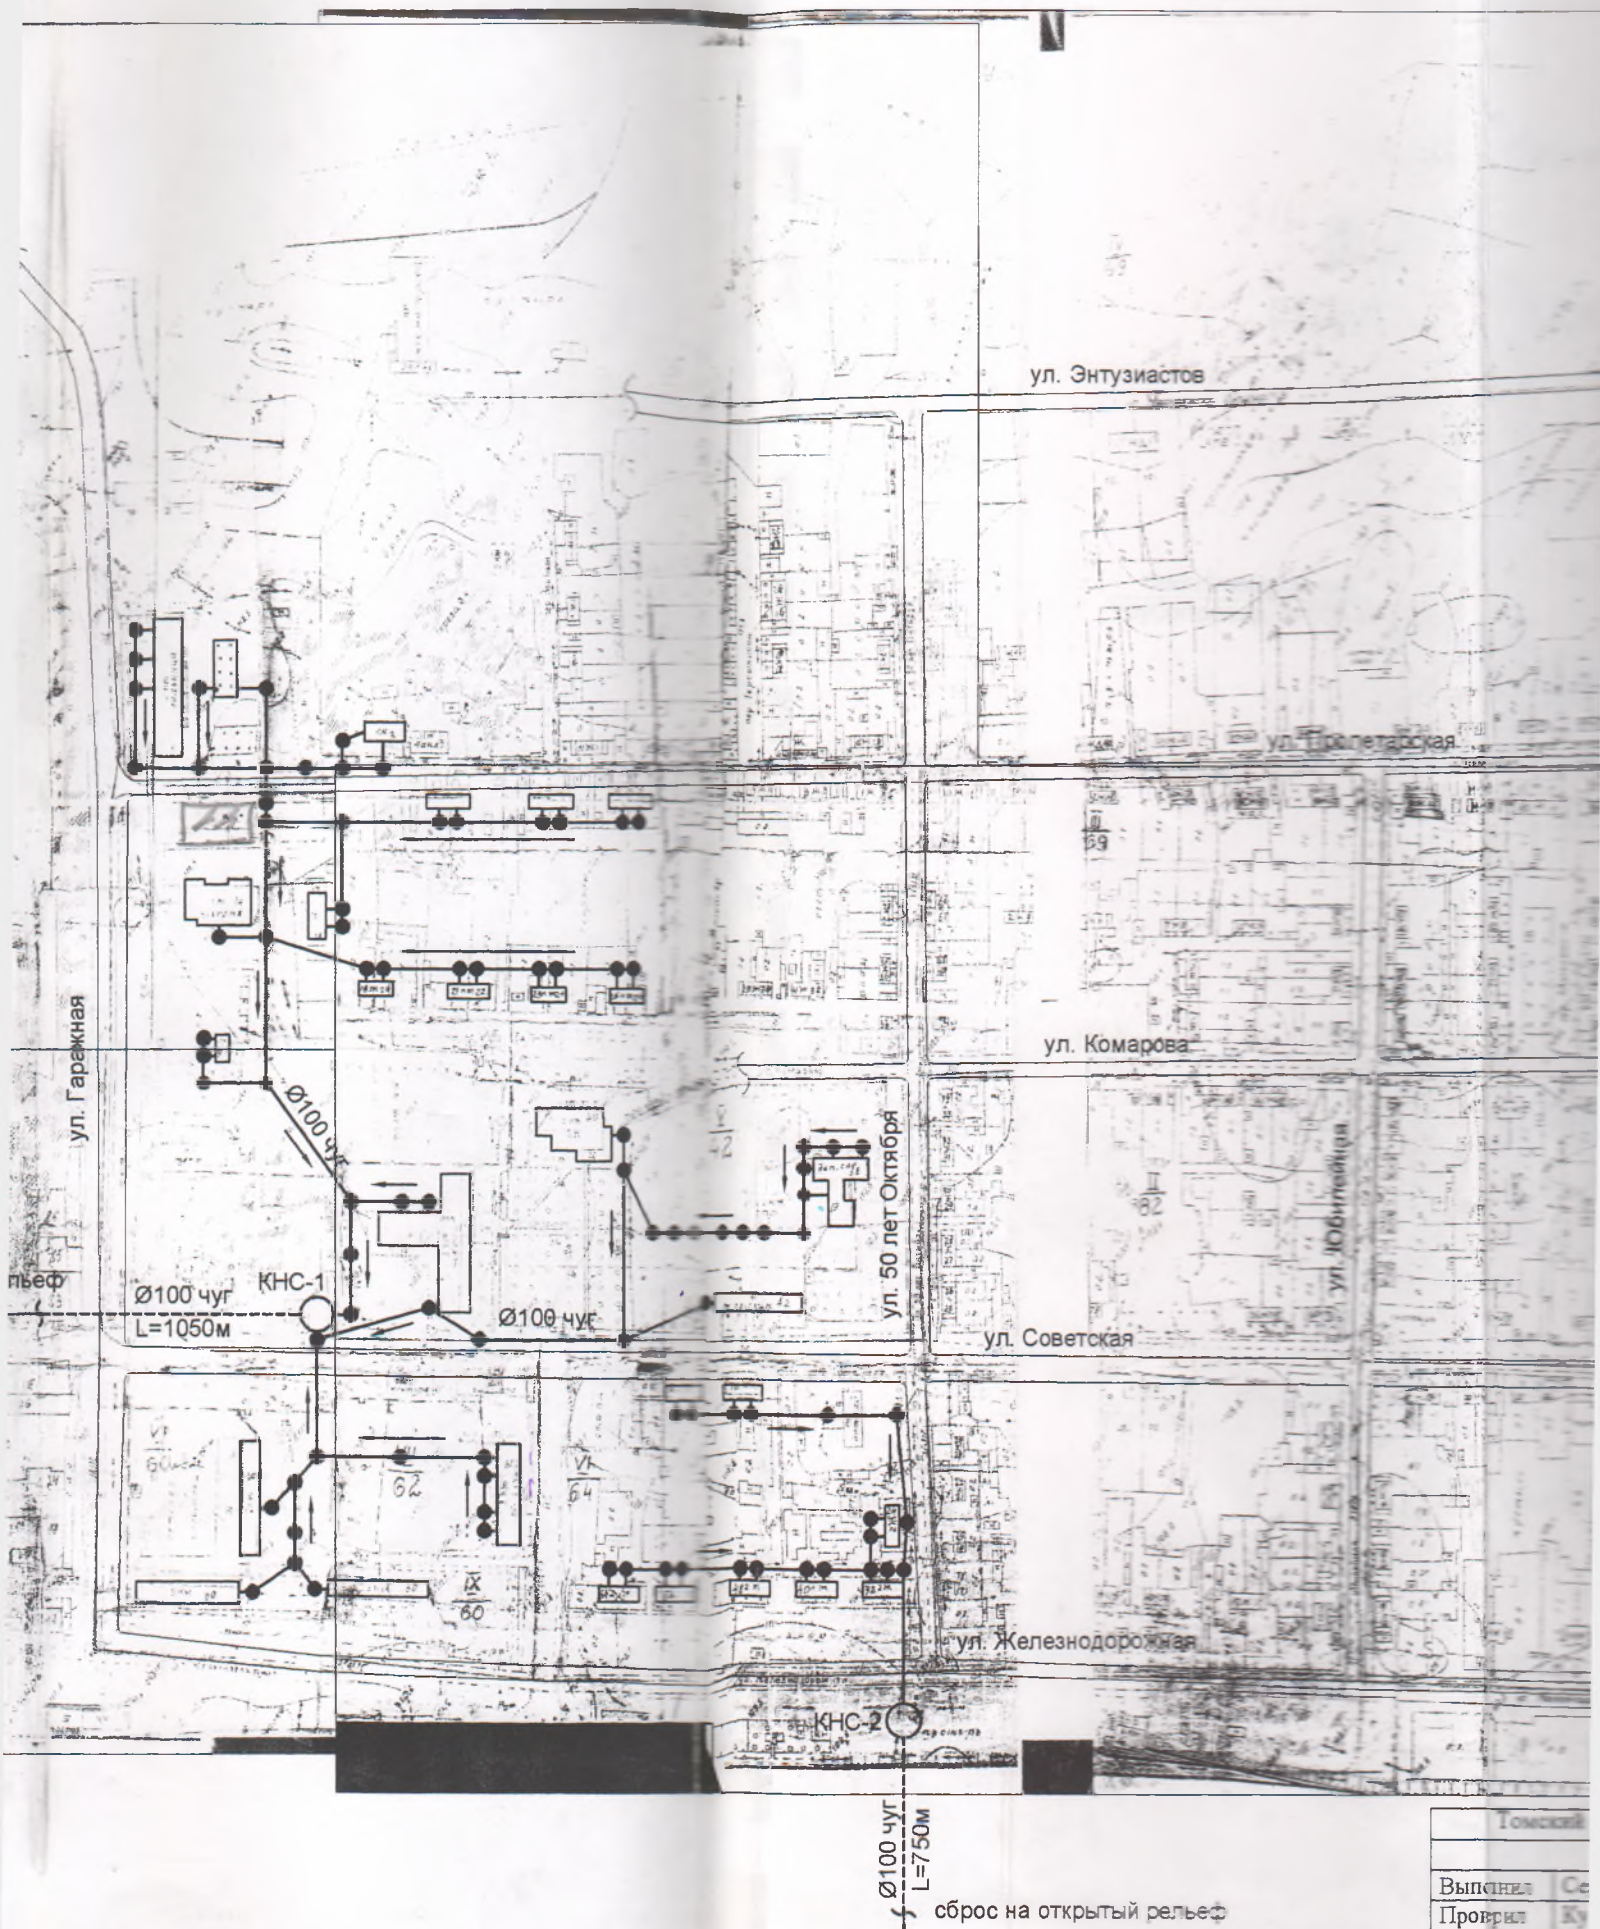

Областное государственное унитарное предприятие
**ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОЙ
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ**

Область, республика, край

Томская

Район

Первомайский

Город (др. поселение)

п. Улу-Юл

Район города

—

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ СООРУЖЕНИЯ

Канализационные сети

улицы **Комарова, Железнодорожная, Советская**
(местоположение объекта учета)

Инвентарный номер	<i>69:248:0040:00:16194</i>
Кадастровый номер	

Паспорт составлен по состоянию на **25.05.2007г.**
(указывается дата обследования объекта учета)

Директор ОГУП «Томский областной
центр технической инвентаризации»



[Signature] А.Н. Кучеренко

I. Общие сведения

Наименование:	Канализационные сети
Назначение:	Транспортировка канализационных стоков
Краткое описание:	Канализационный трубопровод с колодцами
Рабочая среда:	Канализационные стоки
Диаметр условного прохода, мм	100
Общая протяженность, п.м.	9961,8
Год постройки:	1974; 1975
Год реконструкции:	Нет данных

II. Состав и эксплуатационные характеристики

Наименование	Технические характеристики
Канализационные сети	трубы чугунные Ø100; протяженностью 8161,8 п.м.,
Напорные канализационные сети	трубы чугунные Ø100; протяженностью 1800,0 п.м.,
Колодцы железобетонные, кирпичные	количество - 93шт.

III. Сведения о принадлежности

Дата	Субъект права	Правоустанавливающие документы	Доля

IV. Техническое описание сооружения


Основные характеристики

Установленное рабочее давление, кгс/см ²		15,0
Испытательное давление, кгс/см ²		18,8
Глубина заложения, м		1,5-4,0
Резервная нитка		—
Водные переходы	общее количество	—
	в т.ч. через судоходные реки	—
	количество ниток	—
Пересечение с автомобильными дорогами, всех категорий		5
Пересечение с железными дорогами		1
Количество установленной запорной арматуры по диаметрам		—


Описание конструктивных элементов

№ п/п	Наименование элементов сооружения	Описание конструктивных элементов	Удельный вес элемента, %	Износ, %	Средневзвешенное значение физического износа
1	2	3	4	5	6
1	Канализационный трубопровод	трубы чугунные Ø100 мм			
2	Колодцы железобетонные	сборная железобетонная опорная плита, сборное железобетонное кольцо стеновое Ø1000мм, плита перекрытия с отверстием под люк, люк чугунный для колодцев			
3	Колодцы кирпичные	сборная железобетонная опорная плита, кирпичная кладка δ=250мм, плита перекрытия с отверстием под люк, люк чугунный для колодцев			
Физический износ сооружения, %					64


Колодец из бетонных колец

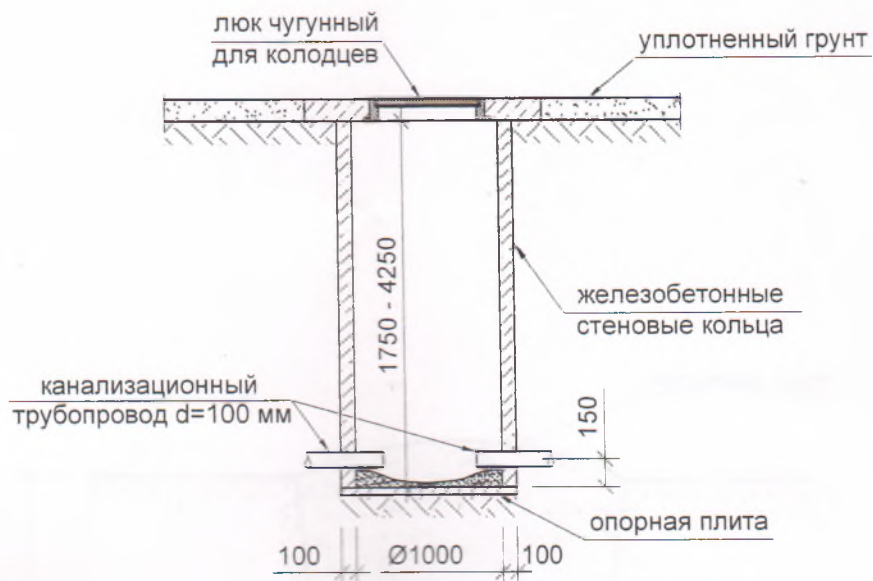


Колодец из кирпичной кладки

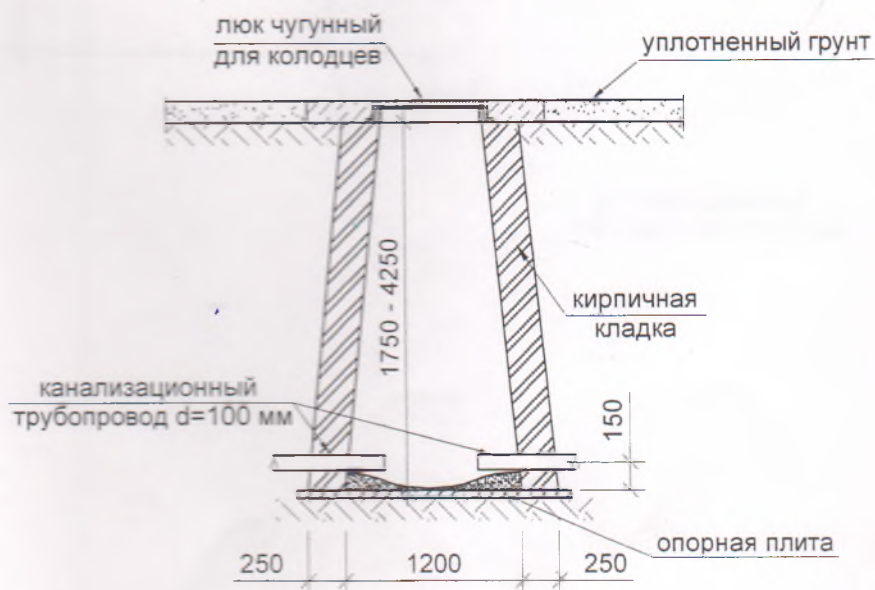

Томский областной центр технической инвентаризации				
Колодцы				
Выполнил	Сергеев М.С.	<i>Сергеев</i>	Дата	25.05.07
Проверил	Кучеренко В.Н.	<i>Кучеренко</i>	Литера	
Район	Первомайский		Масштаб	6м

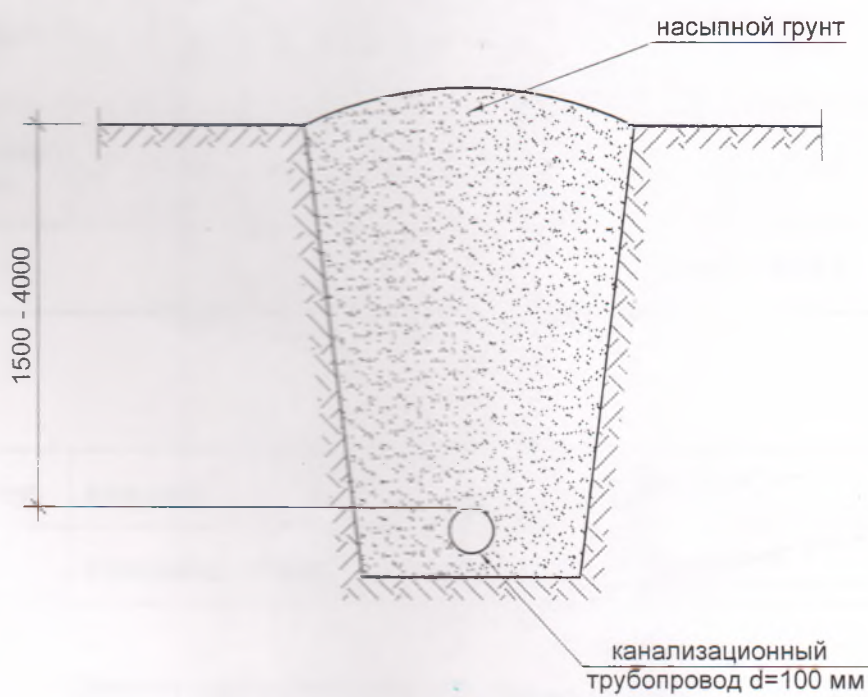

Томский областной центр технической инвентаризации				
Разрез сооружения				
Выполнил	Сергеев М.С.	Дата	25.05.07	
Проверил	Кучеренко В.Н.	Подпись		
Район	Первомайский	Масштаб	6/м	

Исполнитель	инженер		М.С. Сергеев
Проверил	начальник отдела		В.Н. Кучеренко

Паспорт зарегистрирован « 18 июл 2007 2007 г.

VI. Стоимость здания (строения)

Наименование	№ сборника	№ таблицы	Единица измерения	Количество ед. изм.	Стоимость единицы измерения, руб.	Коэффициент на территориальный пояс	Коэффициент на климатический район	Полная балансовая стоимость, руб.	Физический износ, %	Действительная (остаточная) стоимость, руб.
Чугунная труба Ø100	27	44	м	9961,8	5,2	1,0	1,09	56 463	64	20 327
								27 552		9 919
канализационный колодец	27	59	шт.	93	271,8					
Итого:								84 015		30 246